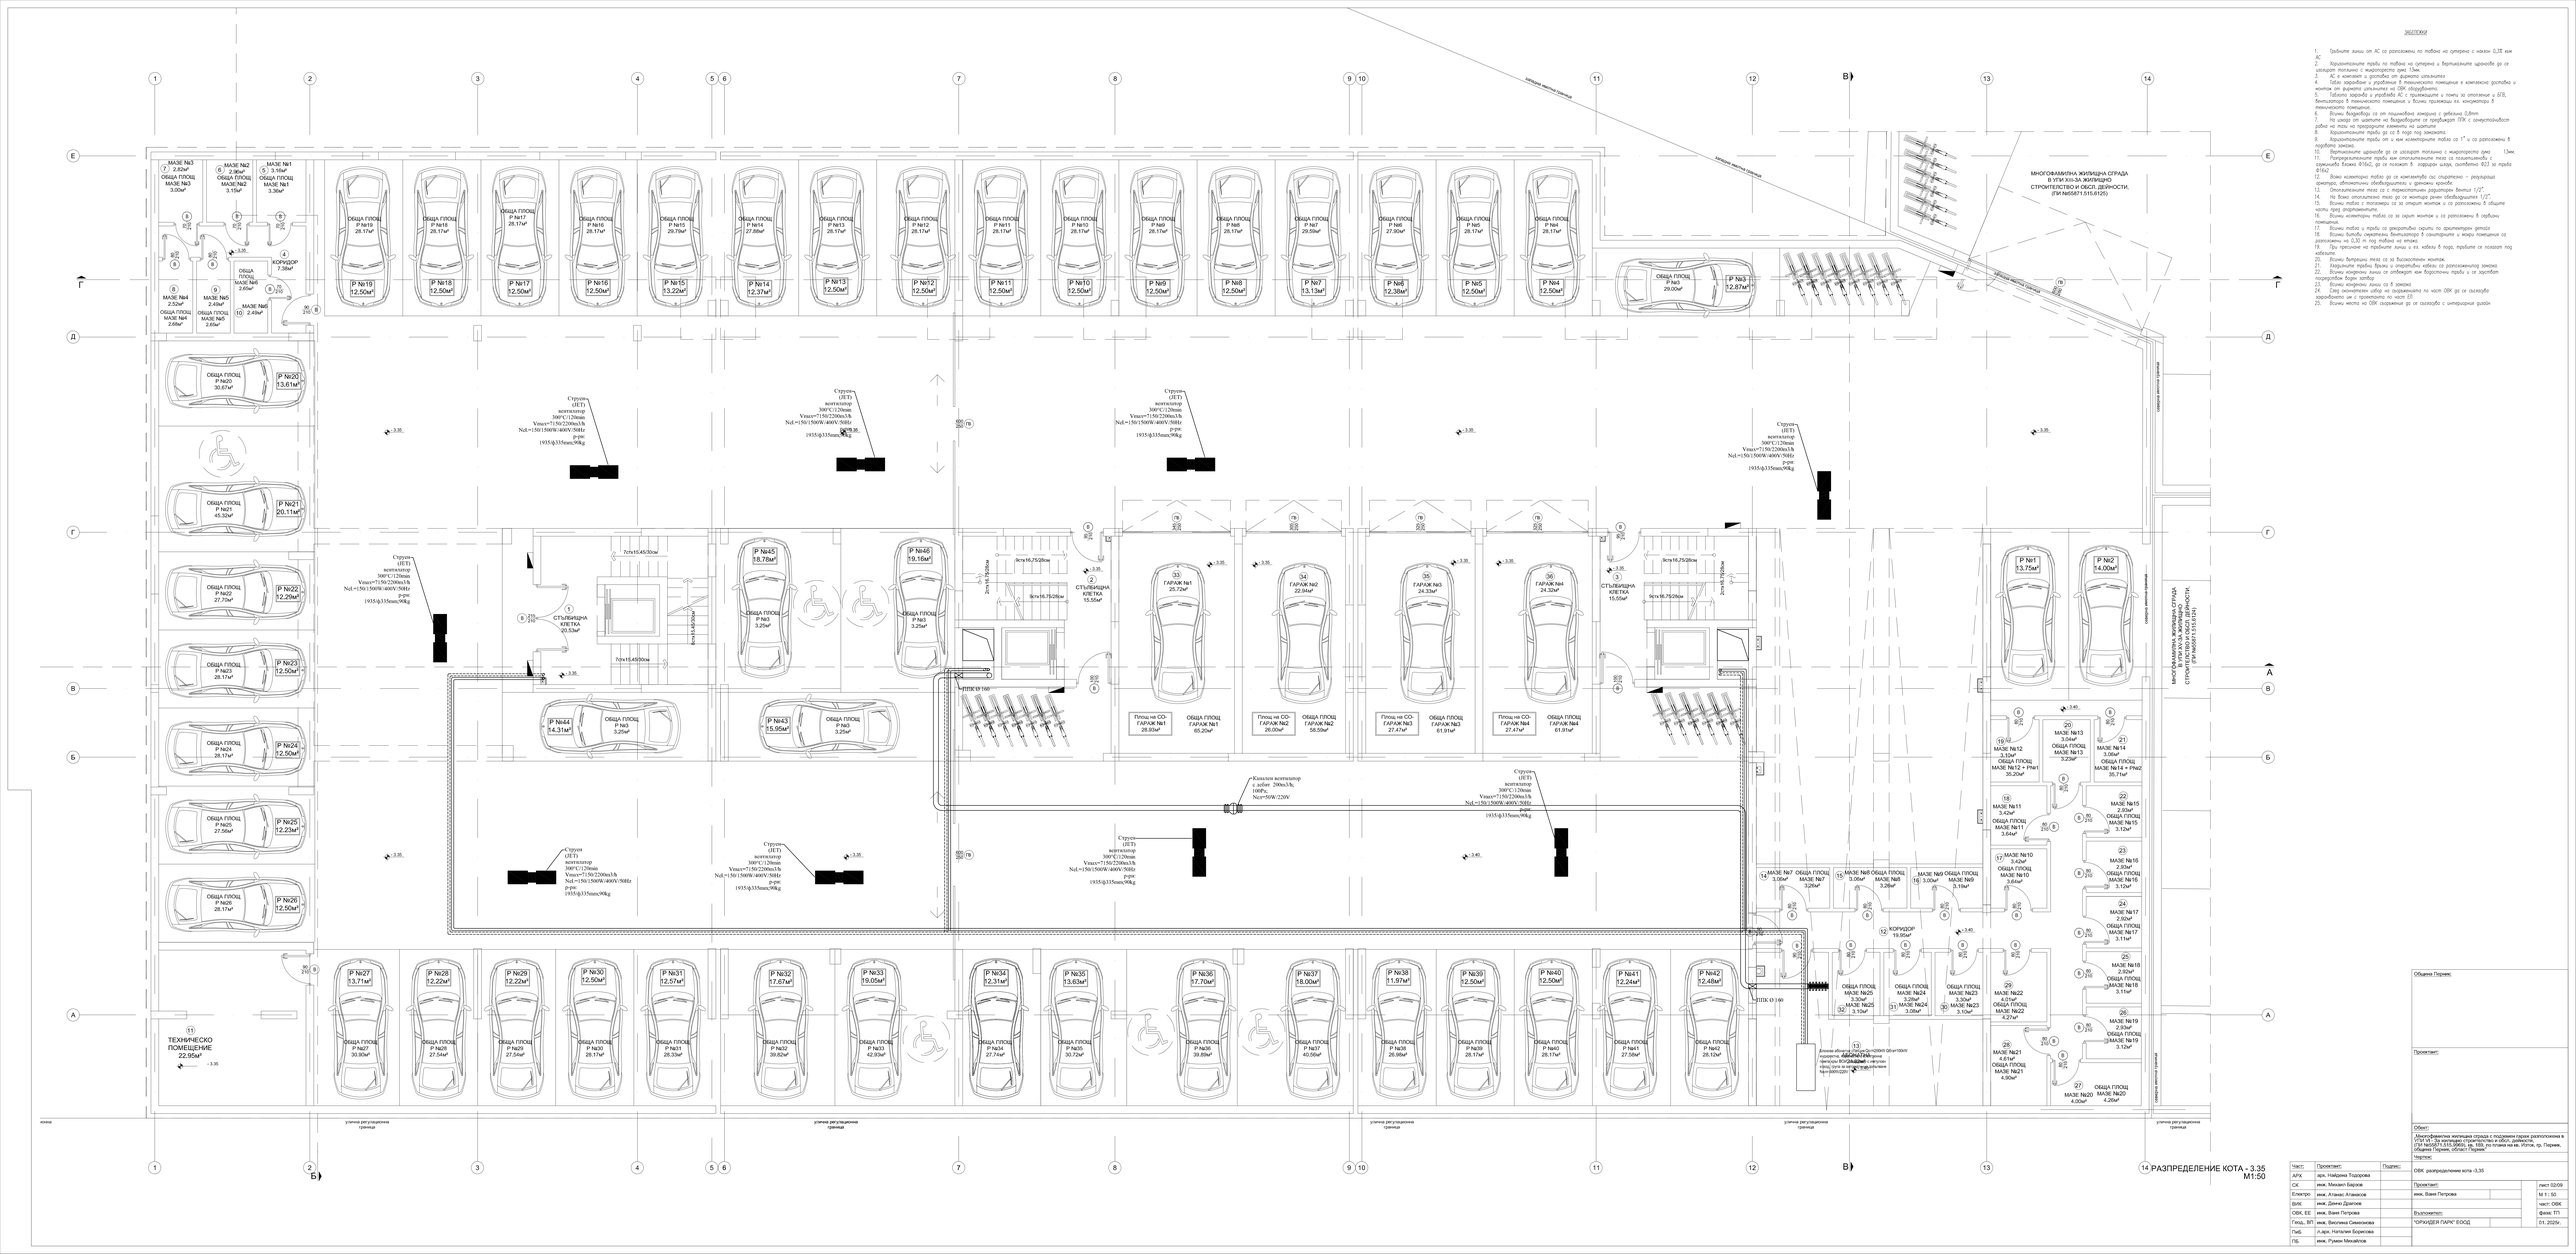

ЕКСПЛИКАЦИЯ
1. Трябните линии от АС са разположени по табана на ортерна с наклон 0,3% към АС.
2. Характеристите трябо по табана на ортерна в вертикалните шарнейбе да се изградят полулинии с минимарната дин. 15мм.
3. АС е комплект и доставка от фирмата изпълнител.
4. Табло задвижване и управление в техническото помещение е комплекс доставка и монтаж от фирмата изпълнител на ОВК оборудването.
5. Таблото задвижи и управлява АС с променливите и почти за отопление и ВЕИ, вентилатора в техническото помещение и всички приемащи ел. консуматори в техническото помещение.
6. Всички водопроводи се от поцинковани хомогенни с дебелина 0,8mm.
7. На шахта от шахтите на водопроводите се предвидяват ПЕК с комуникационен рабар на тази на предпазните клапанчета на шахтите.
8. Всички водопроводи се изолират с 9 мм кау тип хомогенна.
9. Характеристите трябо от к.м. към изпълнителя табла са 1" и са разположени в подобна камера.
10. Вертикалните шарнейбе да се изградят полулинии с минимарната дин. 15мм
11. Разпределителите трябо към отопителните тела са позиционирани с самомонтиращ болтаж Ф16х2, да се позволят Ø - хоризонтални шарнейбе Ø16х2 за трябо Ø16х2
12. Всяко изключване тялото да се комплектова със спирателно - регулиращи арматури, обезпечаващи обезвъздушаване и дренажни кранове
13. Отопителните тела са с термостатични радиаторни вентили 1/2".
14. На всяко отопителното тяло да се монтира ръчен обезвъздушител 1/2".
15. Всички табла с полулинии са за открит монтаж и са разположени в общите части на сградата.
16. Всички изключващи табла са за скрит монтаж и са разположени в отделни помещения.
17. Всички табла и трябо са предварително скрити по архитектурни детайли
18. Всички бутилки експанзивни вентилатори в помещението и които помещения са разположени на 0,30 m под таблата на етажа.
19. При пресичане на трябните линии с ел. кабели в пода, трябите се полагат под кабелите.
20. Всички бутирани тела са за бъзвъздушен монтаж.
21. Бъздушните трябо. Всички и спирателна кабела са разположени заедно.
22. Всички изключващи линии са отбелязани като бързотечни трябо и са зарибени гидравлични бързо трябо.
23. Всички изключващи линии са 5 зонови.
24. След окончателния обект на оцдвижването по част ОВК да се изключба заработената цм с протокола по част ОВ.
25. Всички места на ОВК оцдвижения да се оказбба с интегрални дизайн

МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XXIII-ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ОБСЛ. ДЕЙНОСТИ, (ПИ №56871.515.6125)

МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, СТРОИТЕЛСТВО И ОБСЛ. ДЕЙНОСТИ, (ПИ №56871.515.6125)

улица регулационна граница

улица регулационна граница

улица регулационна граница

улица регулационна граница

улица регулационна граница

северна имотна граница

северна имотна граница

северна имотна граница

западна имотна граница

14 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА - 3.35
М1:50

Община Перник:

Проектант:

Обект:
„Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж разположена в УПИ XXIII-ЗА, жилищно строителство и обсл. дейности (ПИ №56871.515.6125), кв. 169, по плана на кв. Изток, гр. Перник, община Перник, област Перник"

Чертеж:
ОВК разпределение кота -3.35

Част:	Проектант:	Подпис:
АРХ.	арх. Найден Тодоров	
СК	инж. Михаил Боров	
Електро	инж. Атанас Атанасов	
ВиК	инж. Данчо Данчов	
ОВК ЕЕ	инж. Ваня Петрова	
Геод., ВП	инж. Виолина Симеонова	
ПиБ	л.арх. Наталия Борисова	
ПБ	инж. Румен Михайлов	

Проектант:	
инж. Ваня Петрова	

лист 02/09	
М 1: 50	
част: ОВК	
фаза: ТП	
01. 2025г.	

Изпълнител:
"ОРИЖЕН ПАРК" ЕООД